


RZUT DACHU

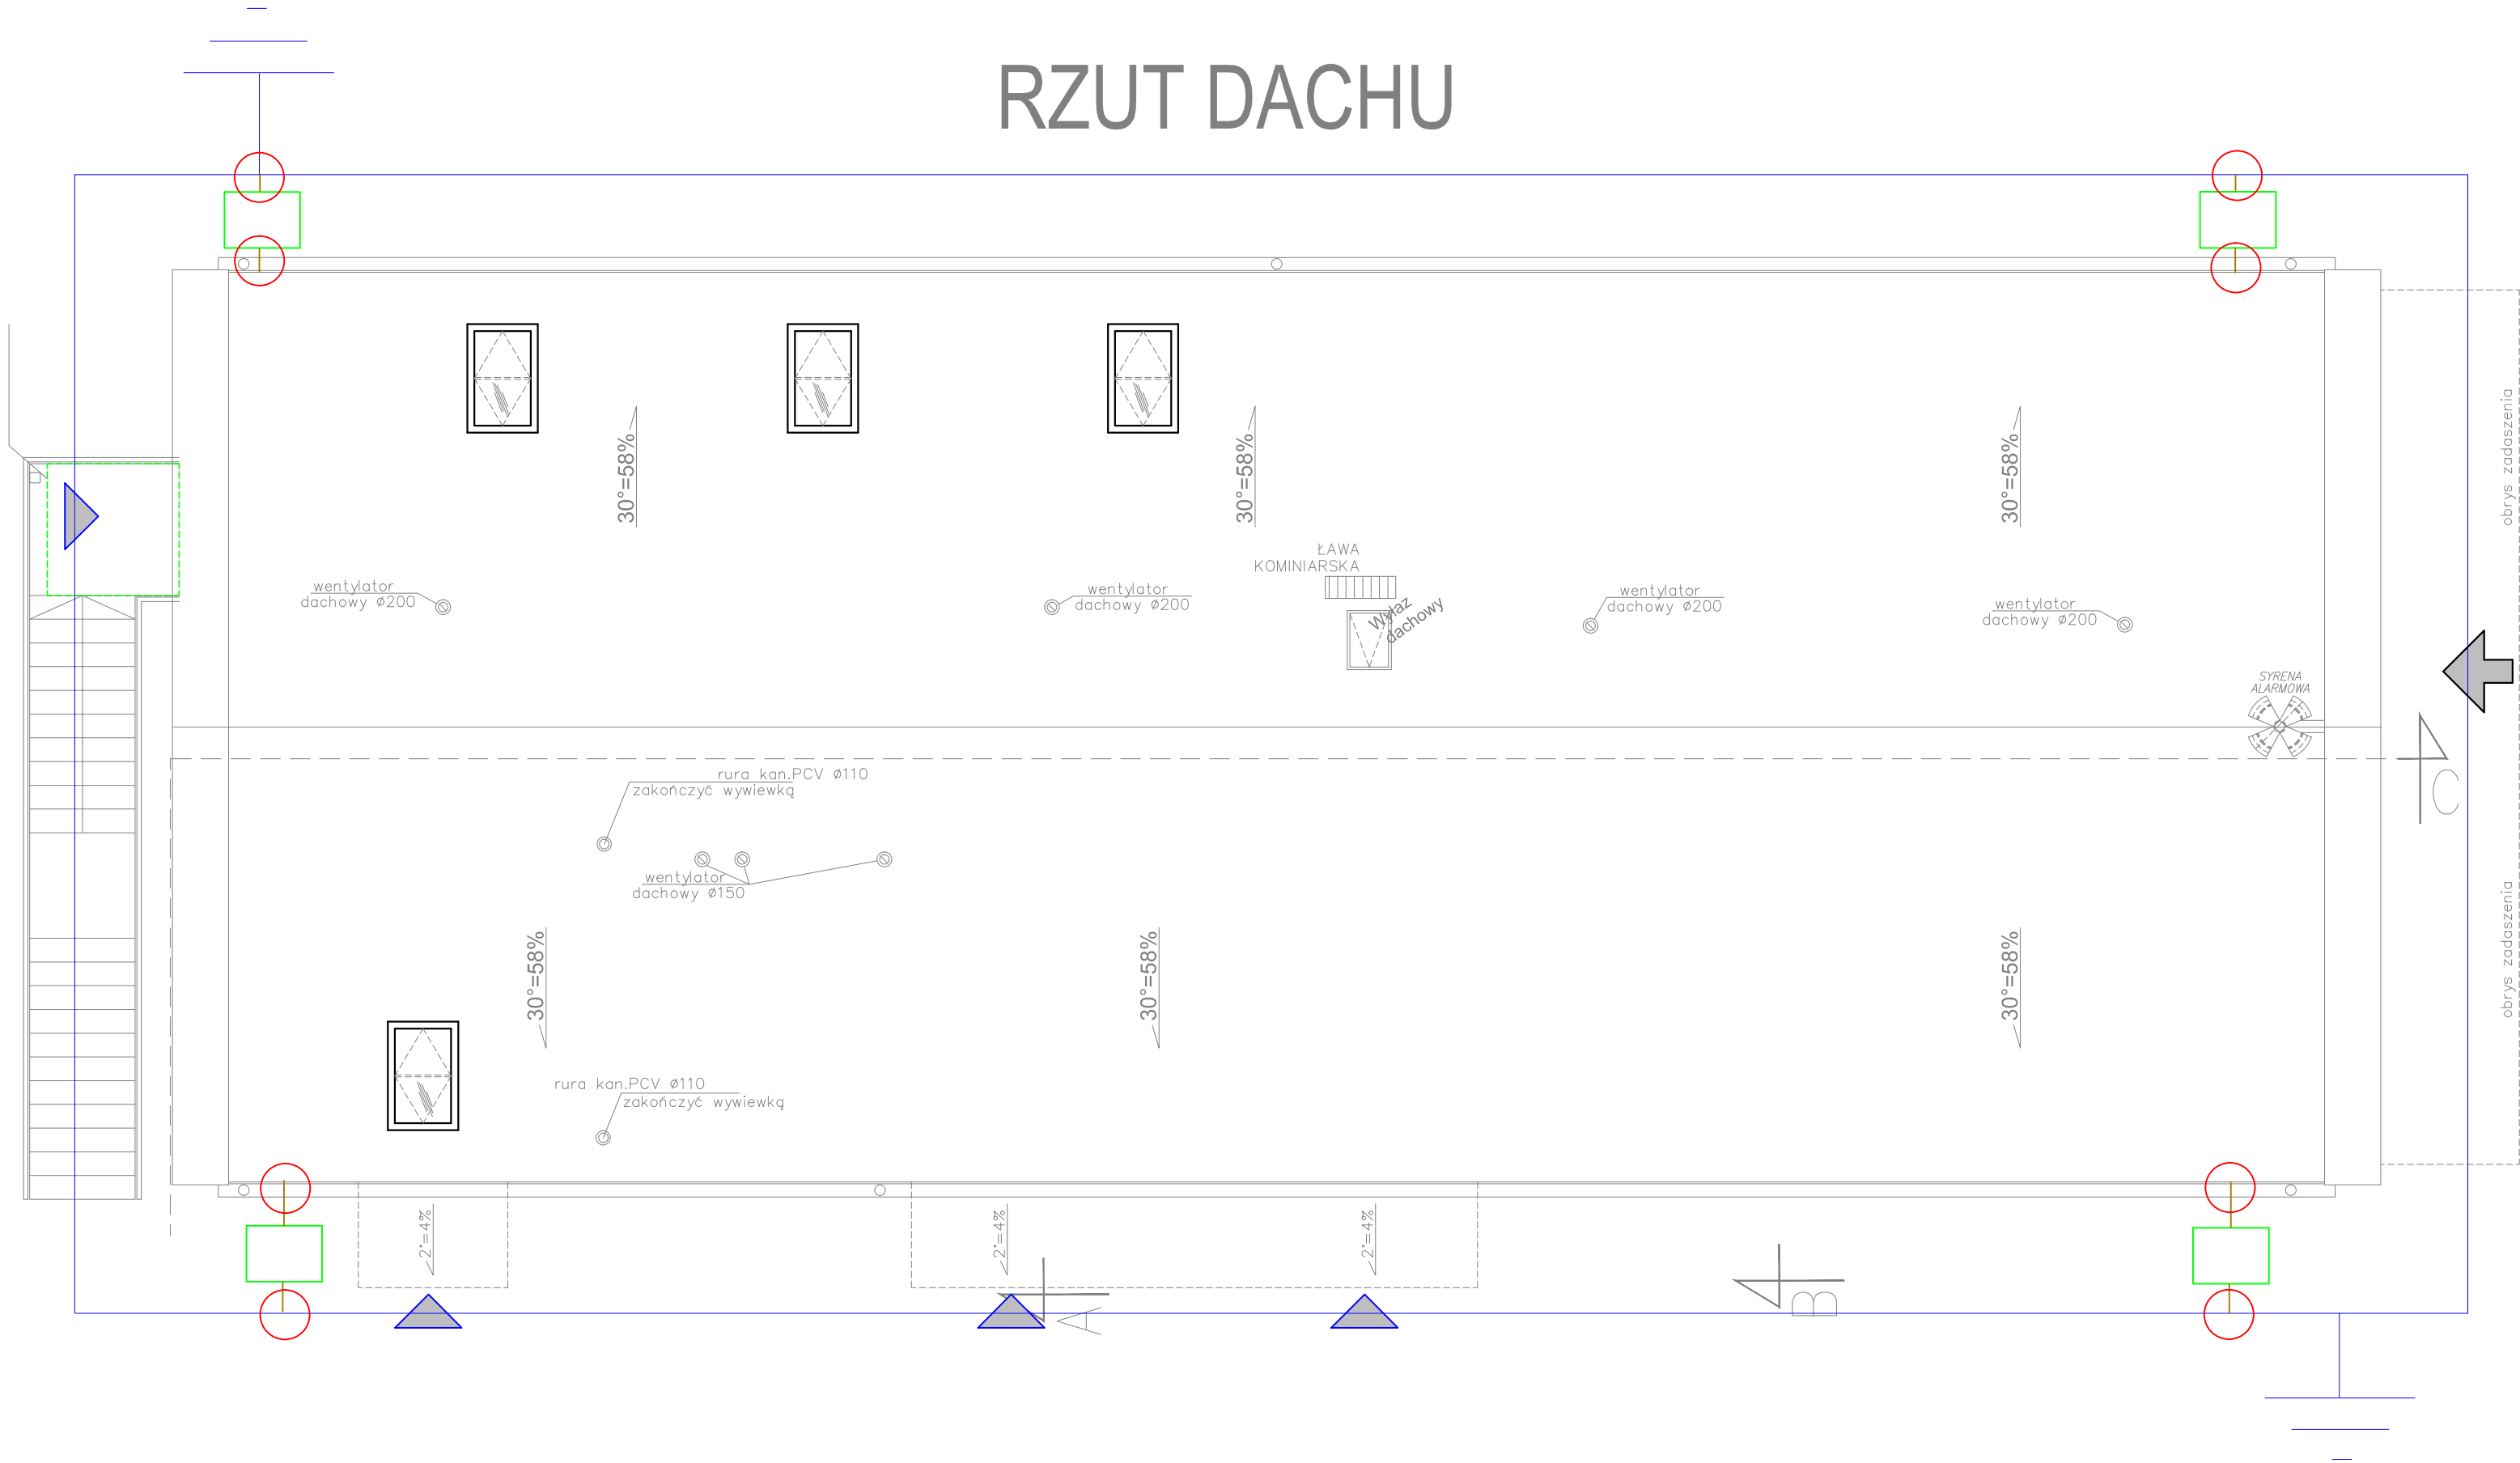

dopuszcza się wykorzystanie blachodachówki do celó ochrony odgromowej w przypadku gdy jej grubość przekracza 0,5mm

- uziom fundamentowy lub otok bednarka FeZn30x4
- zwód pionowy drut stal. fi 8mm
- złącze kontrolne ziemne plastik
- połączenie skręcane

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.  
2. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.  
3. RYSUNKI P.B. KONSTRUKCJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z RYS. WSZYSTKICH BRANŻ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



sag.projekt

biuro projektów  
i realizacji inwestycji

ul. Młyńska 35 55-003 Nadolice Wielkie  
tel. 48 508 190 634 e-mail sagprojekt@o2.pl

INWESTOR: **GMINA SOŚNIE**  
ul. Wielkopolska 47  
63-435 Sośnie

PROJEKT : **Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  
w miejscowości Cieszyn  
Dz.ewid.nr 543/6, obręb 0003 Cieszyn**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| FAZA PROJEKTU :          | BRANŻA:                       |
| <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> | <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b> |

|  |         |
|--|---------|
| PROJEKTANT:<br><b>mgr inż. Ryszard Walczak</b><br>uprawnienia nr WK/P/0320/PW/OE/08<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,<br>instalacji i urządzeń elektrycznych i<br>elektroenergetycznych bez ograniczeń | PODPIS: |
|--|---------|

NAZWA RYSUNKU:

**INSTALACJA ODGROMOWA**

|                            |                        |  |
|----------------------------|------------------------|--|
| DATA:<br><b>10.09.2019</b> | SKALA:<br><b>1:150</b> | NUMER RYSUNKU:<br><b>S-PB-89-IE-07</b> |
|----------------------------|------------------------|--|