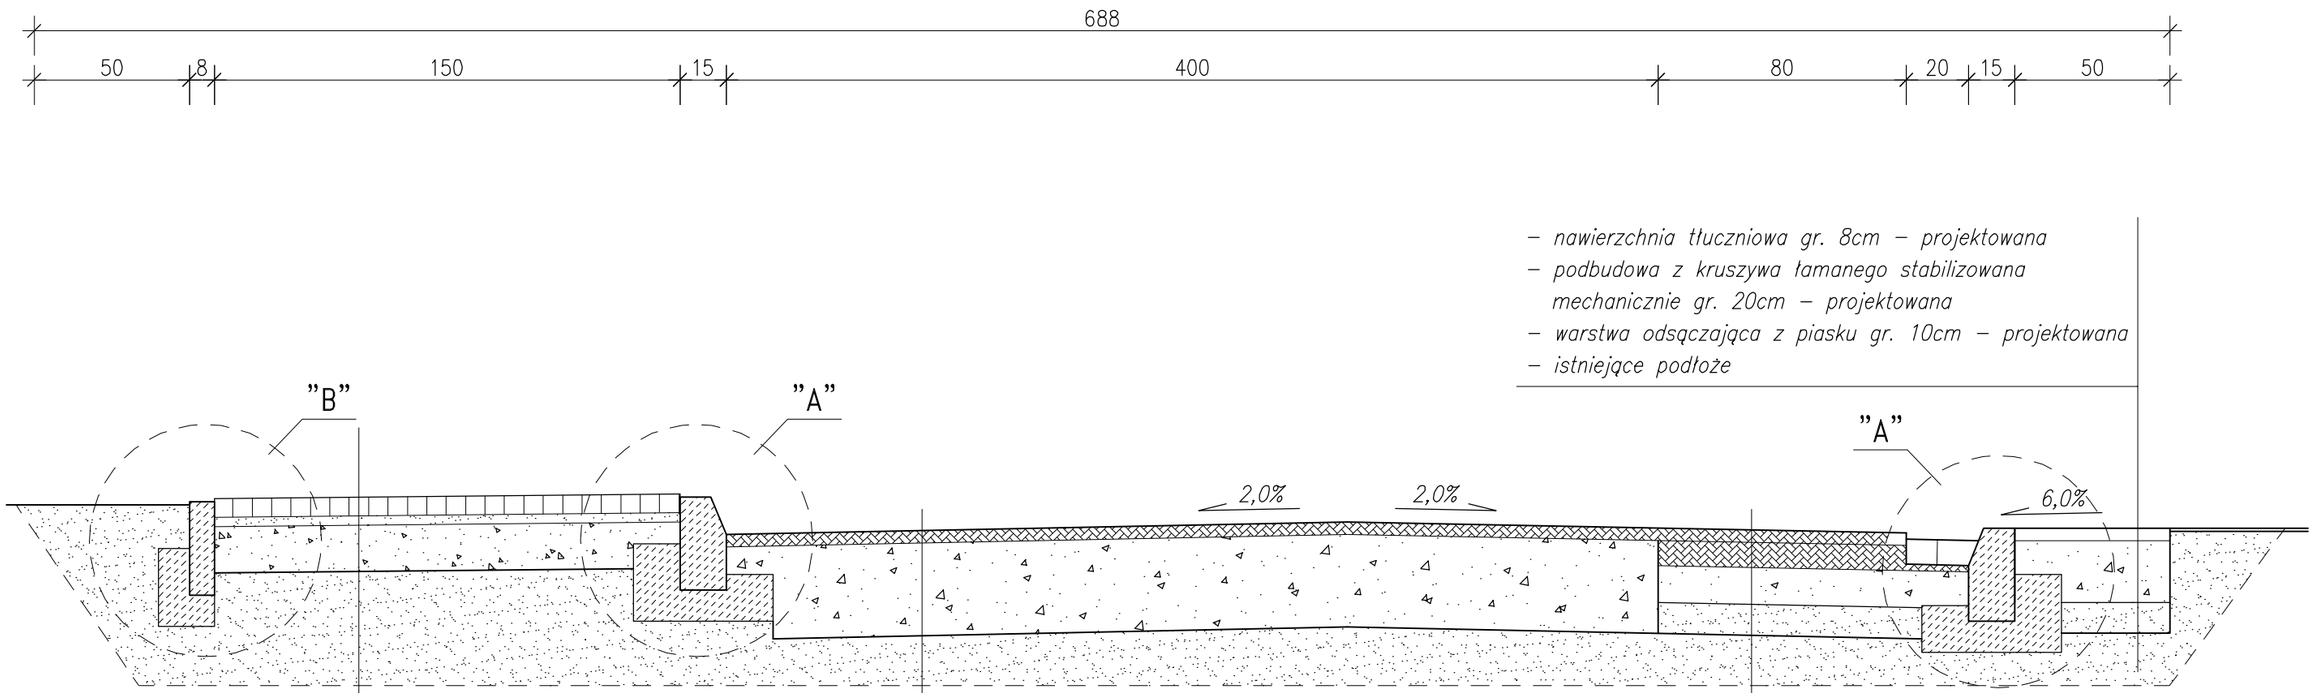

- *nawierzchnia tłuczniowa gr. 8cm – projektowana*
- *podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20cm – projektowana*
- *warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm – projektowana*
- *istniejące podłoże*

- *kostka betonowa istniejąca*
- *istniejąca podbudowa*

- *warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) gr. 7cm – projektowana*
- *warstwy podbudowy istniejące*

- *warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) gr. 7cm – projektowana*
- *warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) gr. 5cm – projektowana*
- *warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu do 0,31 gr. 8cm – projektowana*
- *warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0,31 – 0,63 gr. 15cm – projektowana*
- *warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm–projektowana*
- *istniejące podłoże zagęszczone do G1*

Przekrój normalny II–II – wjazdy

skala 1:20

zamawiający	**Gmina Sośnie** **ul. Wielkopolska 47, 63–435 Sośnie**		data 2021 lipiec
obiekt adres bud.	**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej** **ul. W. Witosa, Sośnie ,dz. nr ewid. 133/1, 133/4, 135/1, 171/3, 183/4, 184/4, 184/6, 184/7, 184/9, 184/10, 641 i 685**		nr rys./ str.
Przekrój normalny II–II – wjazdy			skala 1:20
branża	Budownictwo drogowe		
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Marcin Wojtkowiak	WKP/0219/POOK/04	